

課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	担 当	文書取扱者
						水道技術管理者 

水質検査結果書

WAJ0987
令和7年1月21日

真室川町長 新田 隆治 殿

登録番号 厚生労働大臣登録231号
株式会社 理研分析センター
統括管理者 代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL0235 (24) 4427 FAX0235 (24) 4429
水質検査部門管理者 佐藤 丈夫

水質検査の結果を下記の通り報告します。

1 対象試料の名称等

受託年月日	令和6年4月8日
水質検査の対象	水質基準項目
試料名称	県水系
試料採取場所	真室川町中央公民館
試料採取日	令和7年1月16日 12:10
試料採取時の環境条件等	雪（前日 雪） 気温-1.0℃ 水温5.0℃ 残留塩素0.3mg/L
試料採取者名	阿部桂二
検査期間	令和7年1月16日 ～ 1月17日

2 水質検査結果及び分析方法 平成15年厚生労働省告示第261号

告示の番号及び項目	検査結果	判定	基準値	分析方法
1 一般細菌	0 個/mL	適	100	標準寒天培地法
2 大腸菌	不検出	適	検出されないこと	特定酵素基質培地法
38 塩化物イオン	12 mg/L	適	200	イオンクロマトグラフ法
46 有機物(TOCの量)	0.3 mg/L	適	3	全有機炭素計測定法
47 pH値	7.1	適	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48 味	異常なし	適	異常でないこと	官能法
49 臭気	異常なし	適	異常でないこと	官能法
50 色度	< 0.5 度	適	5	透過光測定法
51 濁度	< 0.1 度	適	2	透過光測定法

備考)測定値の欄で【<...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

以下余白

水質検査結果書

WAJ0988
令和7年1月21日

真室川町長 新田 隆治 殿

登録番号 厚生労働大臣登録231号
株式会社 理研分析センター
統括管理者 代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL0235(24)4427 FAX0235(24)4429
水質検査部門管理者 佐藤 丈夫

水質検査の結果を下記の通り報告します。

1 対象試料の名称等

受託年月日	令和6年4月8日
水質検査の対象	水質基準項目
試料名称	秋山系
試料採取場所	秋山スキーハウス
試料採取日	令和7年1月16日 11:00
試料採取時の環境条件等	曇(前日 雪) 気温-0.5℃ 水温6.0℃ 残留塩素0.5mg/L
試料採取者名	阿部桂二
検査期間	令和7年1月16日 ~ 1月17日

2 水質検査結果及び分析方法 平成15年厚生労働省告示第261号

告示の番号及び項目		検査結果	判定	基準値	分析方法
1	一般細菌	0 個/mL	適	100	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	適	検出されないこと	特定酵素基質培地法
38	塩化物イオン	8 mg/L	適	200	イオンクロマトグラフ法
46	有機物(TOCの量)	0.4 mg/L	適	3	全有機炭素計測定法
47	pH値	6.5	適	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48	味	異常なし	適	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常なし	適	異常でないこと	官能法
50	色度	< 0.5 度	適	5	透過光測定法
51	濁度	< 0.1 度	適	2	透過光測定法

備考)測定値の欄で【<...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

以下余白

水質検査結果書

WAJ0989
令和7年1月21日

真室川町長 新田 隆治 殿

登録番号 厚生労働大臣登録231号
株式会社 理研分析センター
統括管理者 代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013山形県鶴岡市道形町18-17
TEL0235(24)4427 FAX0235(24)4429
水質検査部門管理者 佐藤 丈夫

水質検査の結果を下記の通り報告します。

1 対象試料の名称等

受託年月日	令和6年4月8日
水質検査の対象	水質基準項目
試料名称	大沢系
試料採取場所	安楽城地区総合施設
試料採取日	令和7年1月16日 11:20
試料採取時の環境条件等	曇(前日 雪) 気温-0.2℃ 水温5.5℃ 残留塩素0.3mg/L
試料採取者名	阿部桂二
検査期間	令和7年1月16日 ~ 1月17日

2 水質検査結果及び分析方法 平成15年厚生労働省告示第261号

告示の番号及び項目	検査結果	判定	基準値	分析方法
1 一般細菌	0 個/mL	適	100	標準寒天培地法
2 大腸菌	不検出	適	検出されないこと	特定酵素基質培地法
38 塩化物イオン	9 mg/L	適	200	イオンクロマトグラフ法
46 有機物(TOCの量)	< 0.3 mg/L	適	3	全有機炭素計測定法
47 pH値	6.2	適	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48 味	異常なし	適	異常でないこと	官能法
49 臭気	異常なし	適	異常でないこと	官能法
50 色度	< 0.5 度	適	5	透過光測定法
51 濁度	< 0.1 度	適	2	透過光測定法

備考)測定値の欄で【<...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

以下余白

水質検査結果書

WAJ0990
令和7年1月21日

真室川町長 新田 隆治 殿

登録番号 厚生労働大臣登録231号
株式会社 理研分析センター
統括管理者 代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013山形県鶴岡市道形町18-17
TEL0235(24)4427 FAX0235(24)4429
水質検査部門管理者 佐藤 丈夫

水質検査の結果を下記の通り報告します。

1 対象試料の名称等

受託年月日	令和6年4月8日
水質検査の対象	水質基準項目
試料名称	差首鍋水系
試料採取場所	ふるさと伝承館
試料採取日	令和7年1月16日 11:40
試料採取時の環境条件等	曇(前日 雪) 気温-0.8℃ 水温4.5℃ 残留塩素0.3mg/L
試料採取者名	阿部桂二
検査期間	令和7年1月16日 ~ 1月17日

2 水質検査結果及び分析方法 平成15年厚生労働省告示第261号

告示の番号及び項目		検査結果	判定	基準値	分析方法
1	一般細菌	0 個/mL	適	100	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	適	検出されないこと	特定酵素基質培地法
38	塩化物イオン	10 mg/L	適	200	イオンクロマトグラフ法
46	有機物(TOCの量)	< 0.3 mg/L	適	3	全有機炭素計測定法
47	pH値	6.6	適	5.8 ^{以上} 8.6 ^{以下}	ガラス電極法
48	味	異常なし	適	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常なし	適	異常でないこと	官能法
50	色度	< 0.5 度	適	5	透過光測定法
51	濁度	< 0.1 度	適	2	透過光測定法

備考)測定値の欄で【<...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

以下余白

水質検査結果書

WAJ0991
令和7年1月21日

真室川町長 新田 隆治 殿

登録番号 厚生労働大臣登録231号
株式会社 理研分析センター
統括管理者 代表取締役 菅原 誠之郎
〒997-0013山形県鶴岡市道形町18-17
TEL0235(24)4427 FAX0235(24)4429
水質検査部門管理者 佐藤 丈夫

水質検査の結果を下記の通り報告します。

1 対象試料の名称等


受託年月日	令和6年4月8日
水質検査の対象	水質基準項目
試料名称	及位水系
試料採取場所	交流センターこしき
試料採取日	令和7年1月16日 10:15
試料採取時の環境条件等	曇(前日 雪) 気温-0.5℃ 水温4.2℃ 残留塩素0.3mg/L
試料採取者名	阿部桂二
検査期間	令和7年1月16日 ~ 1月17日

2 水質検査結果及び分析方法 平成15年厚生労働省告示第261号


告示の番号及び項目		検査結果	判定	基準値	分析方法
1	一般細菌	0 個/mL	適	100	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	適	検出されないこと	特定酵素基質培地法
38	塩化物イオン	12 mg/L	適	200	イオンクロマトグラフ法
46	有機物(TOCの量)	< 0.3 mg/L	適	3	全有機炭素計測定法
47	pH値	6.6	適	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48	味	異常なし	適	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常なし	適	異常でないこと	官能法
50	色度	< 0.5 度	適	5	透過光測定法
51	濁度	< 0.1 度	適	2	透過光測定法

備考)測定値の欄で【く...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

以下余白

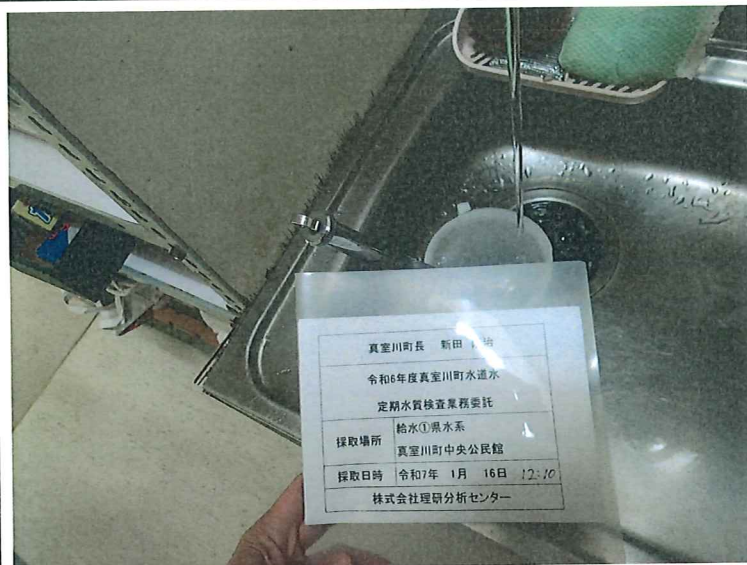


真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採水時
給水①県水系
真室川町中央公民館

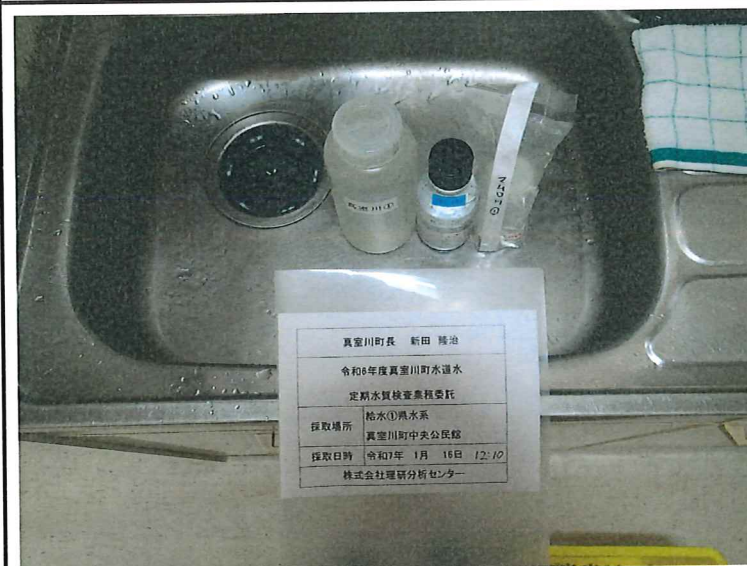


真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採取試料
給水①県水系
真室川町中央公民館




真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採水時
給水②秋山系
秋山スキーハウス

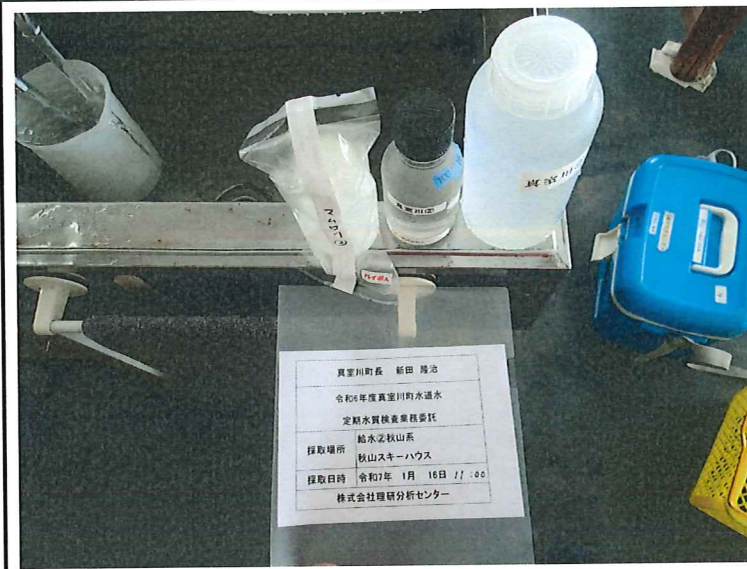


真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採取試料
給水②秋山系
秋山スキーハウス

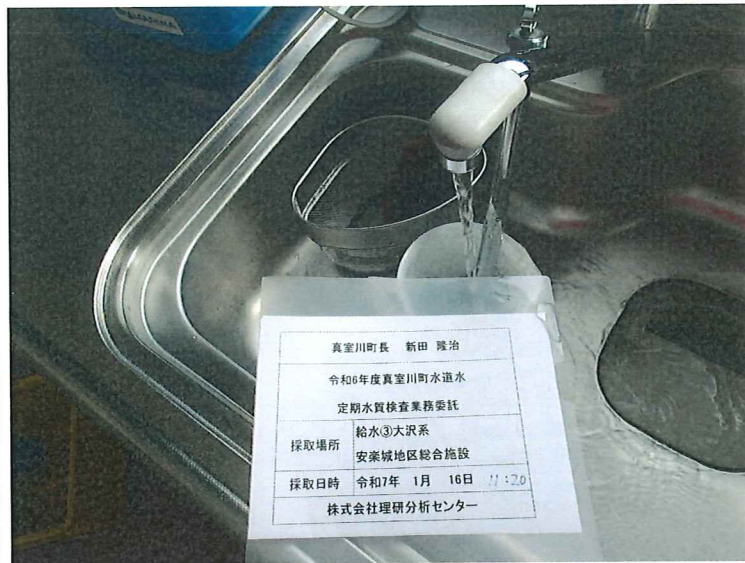


真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採水時
給水③大沢系
安楽城地区総合施設

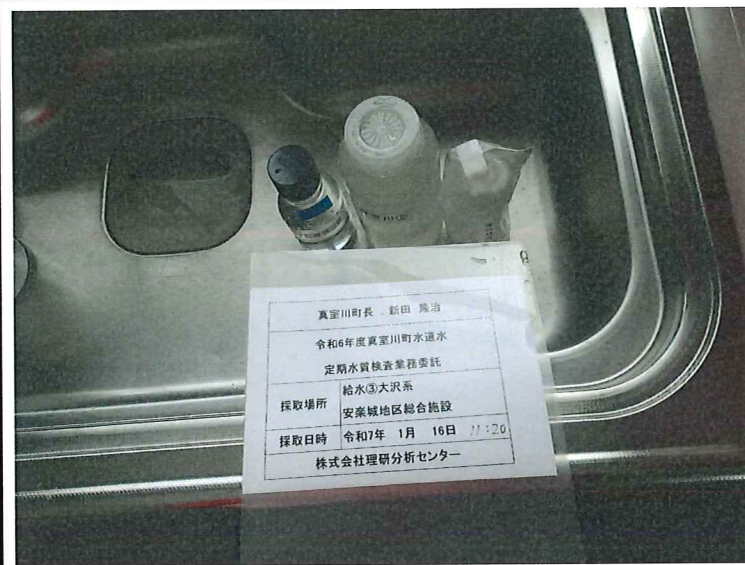


真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採取試料
給水③大沢系
安楽城地区総合施設

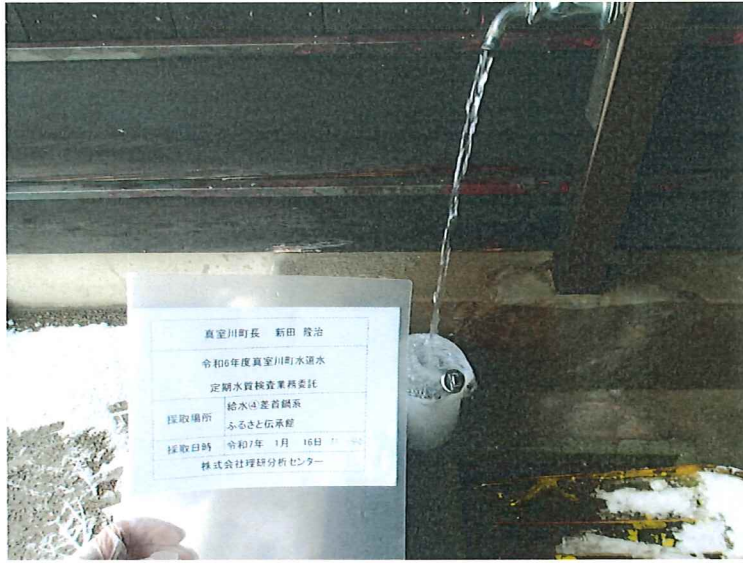


真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採水時
給水④差首鍋系
ふるさと伝承館

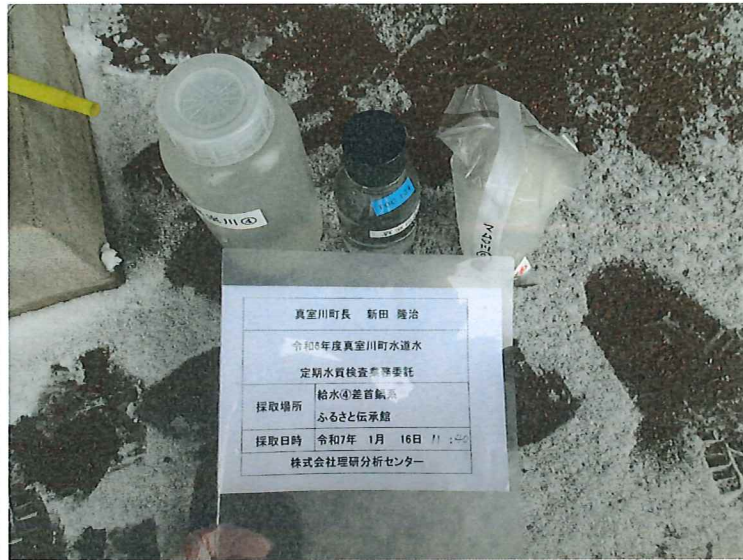

真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採取試料
給水④差首鍋系
ふるさと伝承館

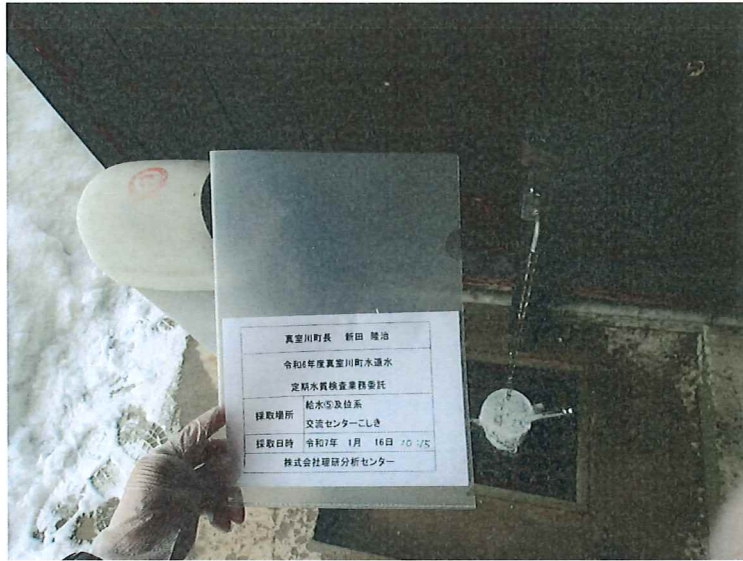

真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採水時
給水⑤及位系
交流センターこしき

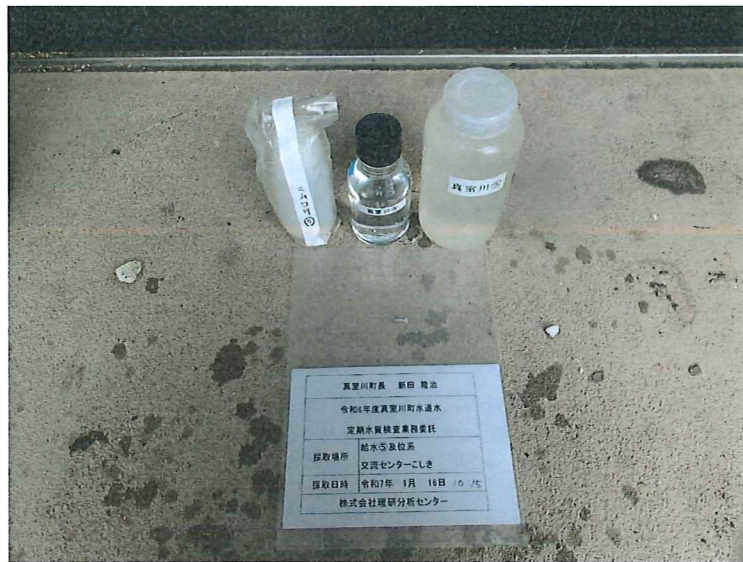

真室川町長 新田 隆治
令和6年度真室川町水道水
定期水質検査業務委託
採取試料
給水⑤及位系
交流センターこしき